


# JÄSPI LÄMPIMÄN VEDEN KIERTOPAKETTI

LVI: 5260054


Käytetään VLM-varaajien lisävarusteena, kun kiinteistöön kytketään käyttöveden kierto.

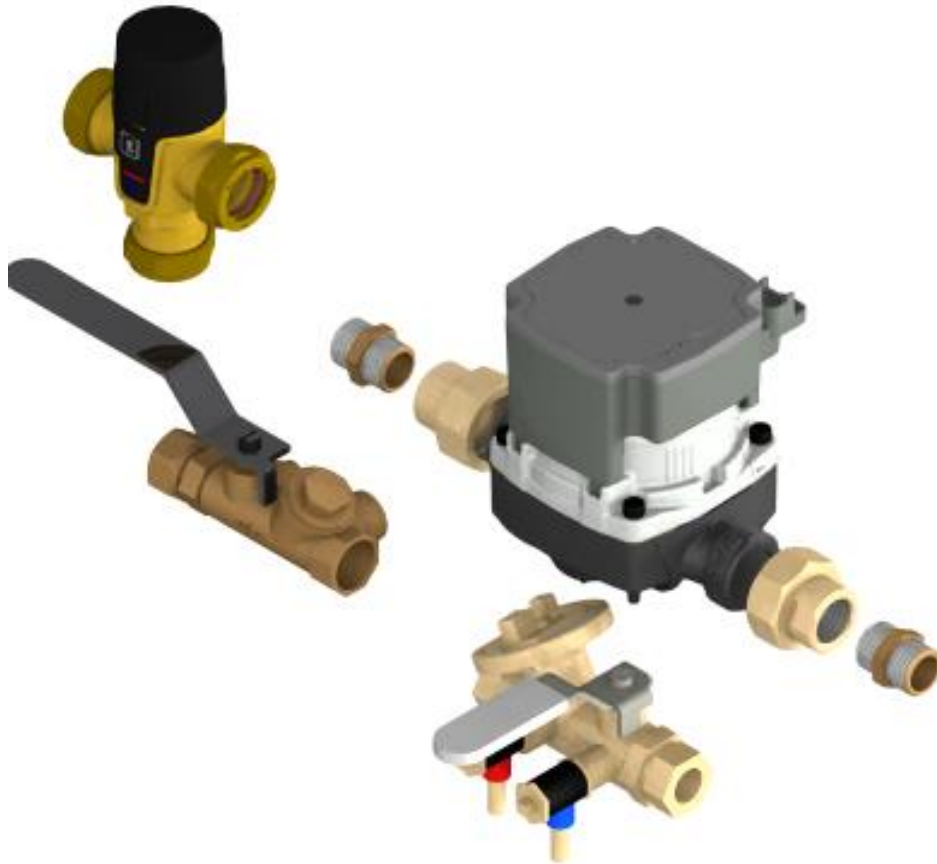


## TOIMITUSSISÄLTÖ:

|        |                                     |     |     |
|--------|-------------------------------------|-----|-----|
| M02346 | LAIPPATIIVISTE 1" EPDM (KUMI)       | 2,0 | kpl |
| M02322 | LK PUMPPULIITTIMEN ADAPTERI 1/2"x1" | 2,0 | kpl |
| M02323 | LK PUMPPULIITTIMEN MUTTERI 1/2"x1"  | 2,0 | kpl |
| M02331 | KV-PUMPPU UPM3 DHW CIL3 15-50 130   | 1,0 | kpl |
| M00953 | PUMPUN SÄÄTÖVENTTIILI 15 x 1/2      | 1,0 | kpl |
| M00956 | PUMPPUVENTTIILI 15 x 1/2            | 1,0 | kpl |
| M00496 | MS KAKSOISNIPPA 15 MM               | 2,0 | kpl |
| M03926 | LK551 SEKOITUSVENTTIILI 22          | 1,0 | kpl |

Tehdasvalmis VLM  
käyttöveden lämmitin

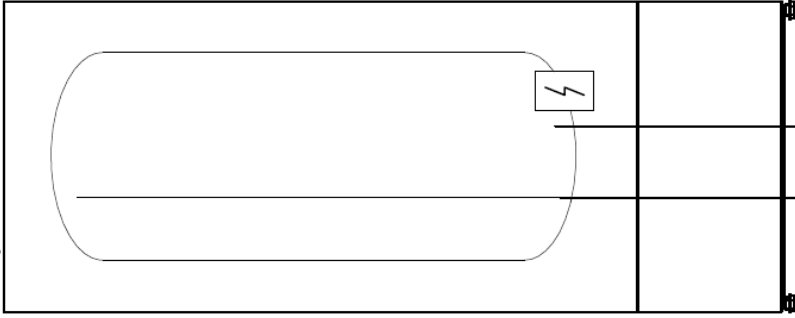

VLM käyttöveden lämmitin  
lämpimän käyttöveden kierrolla.

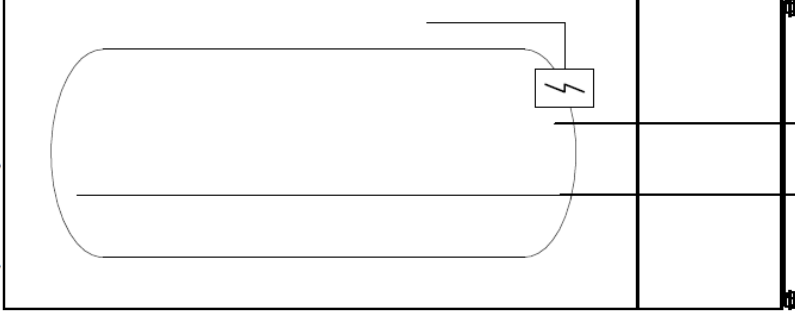

Varaajasta Varaajaan

Tyhjennysventtiili

Cu22

Tarvittava lisä-  
sekoitusventtiili.  
esim. LK551 HydroMix

55°C  
LV 57°C

Kytchentä VLM-varolaiteryhmään

Käyttöveden kierrossa lisättävä VLM-varaajan  
varolaiteryhmän jälkeen sekoitusventtiili käyttö-  
veden kierrolle.

Paluu kierrosta kytetään varolaiteryhmän tyhjennys-  
yhteeseen sekä lämpimän veden kierron sekoitusventtiiliin  
kylmän veden yhteeseen.

Venttiilillä V02 säädettyä sopiva kierron lämpötila.

Tyhjennysyhde

V01

LK 18/22

VLM sekoitusventtiiliyhmä

Tarvittava lisä-  
sekoitusventtiili.  
esim. LK551 HydroMix

VLM käyttöveden kierrolla

Vedenlämmitinjärjestelmä asennettava  
ympäristöministeriön rakennusmääräysten  
mukaisesti.

VLM LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN KIERTO

Päivä 2018-10-10 Jfä

Tark.

Hyl.

Ent.

Uusi

**KAUKORA OY**  
Toukokuu 11, 21200 Raisio, Finland  
www.kaukora.fi

L000628